



RZUT DACHU

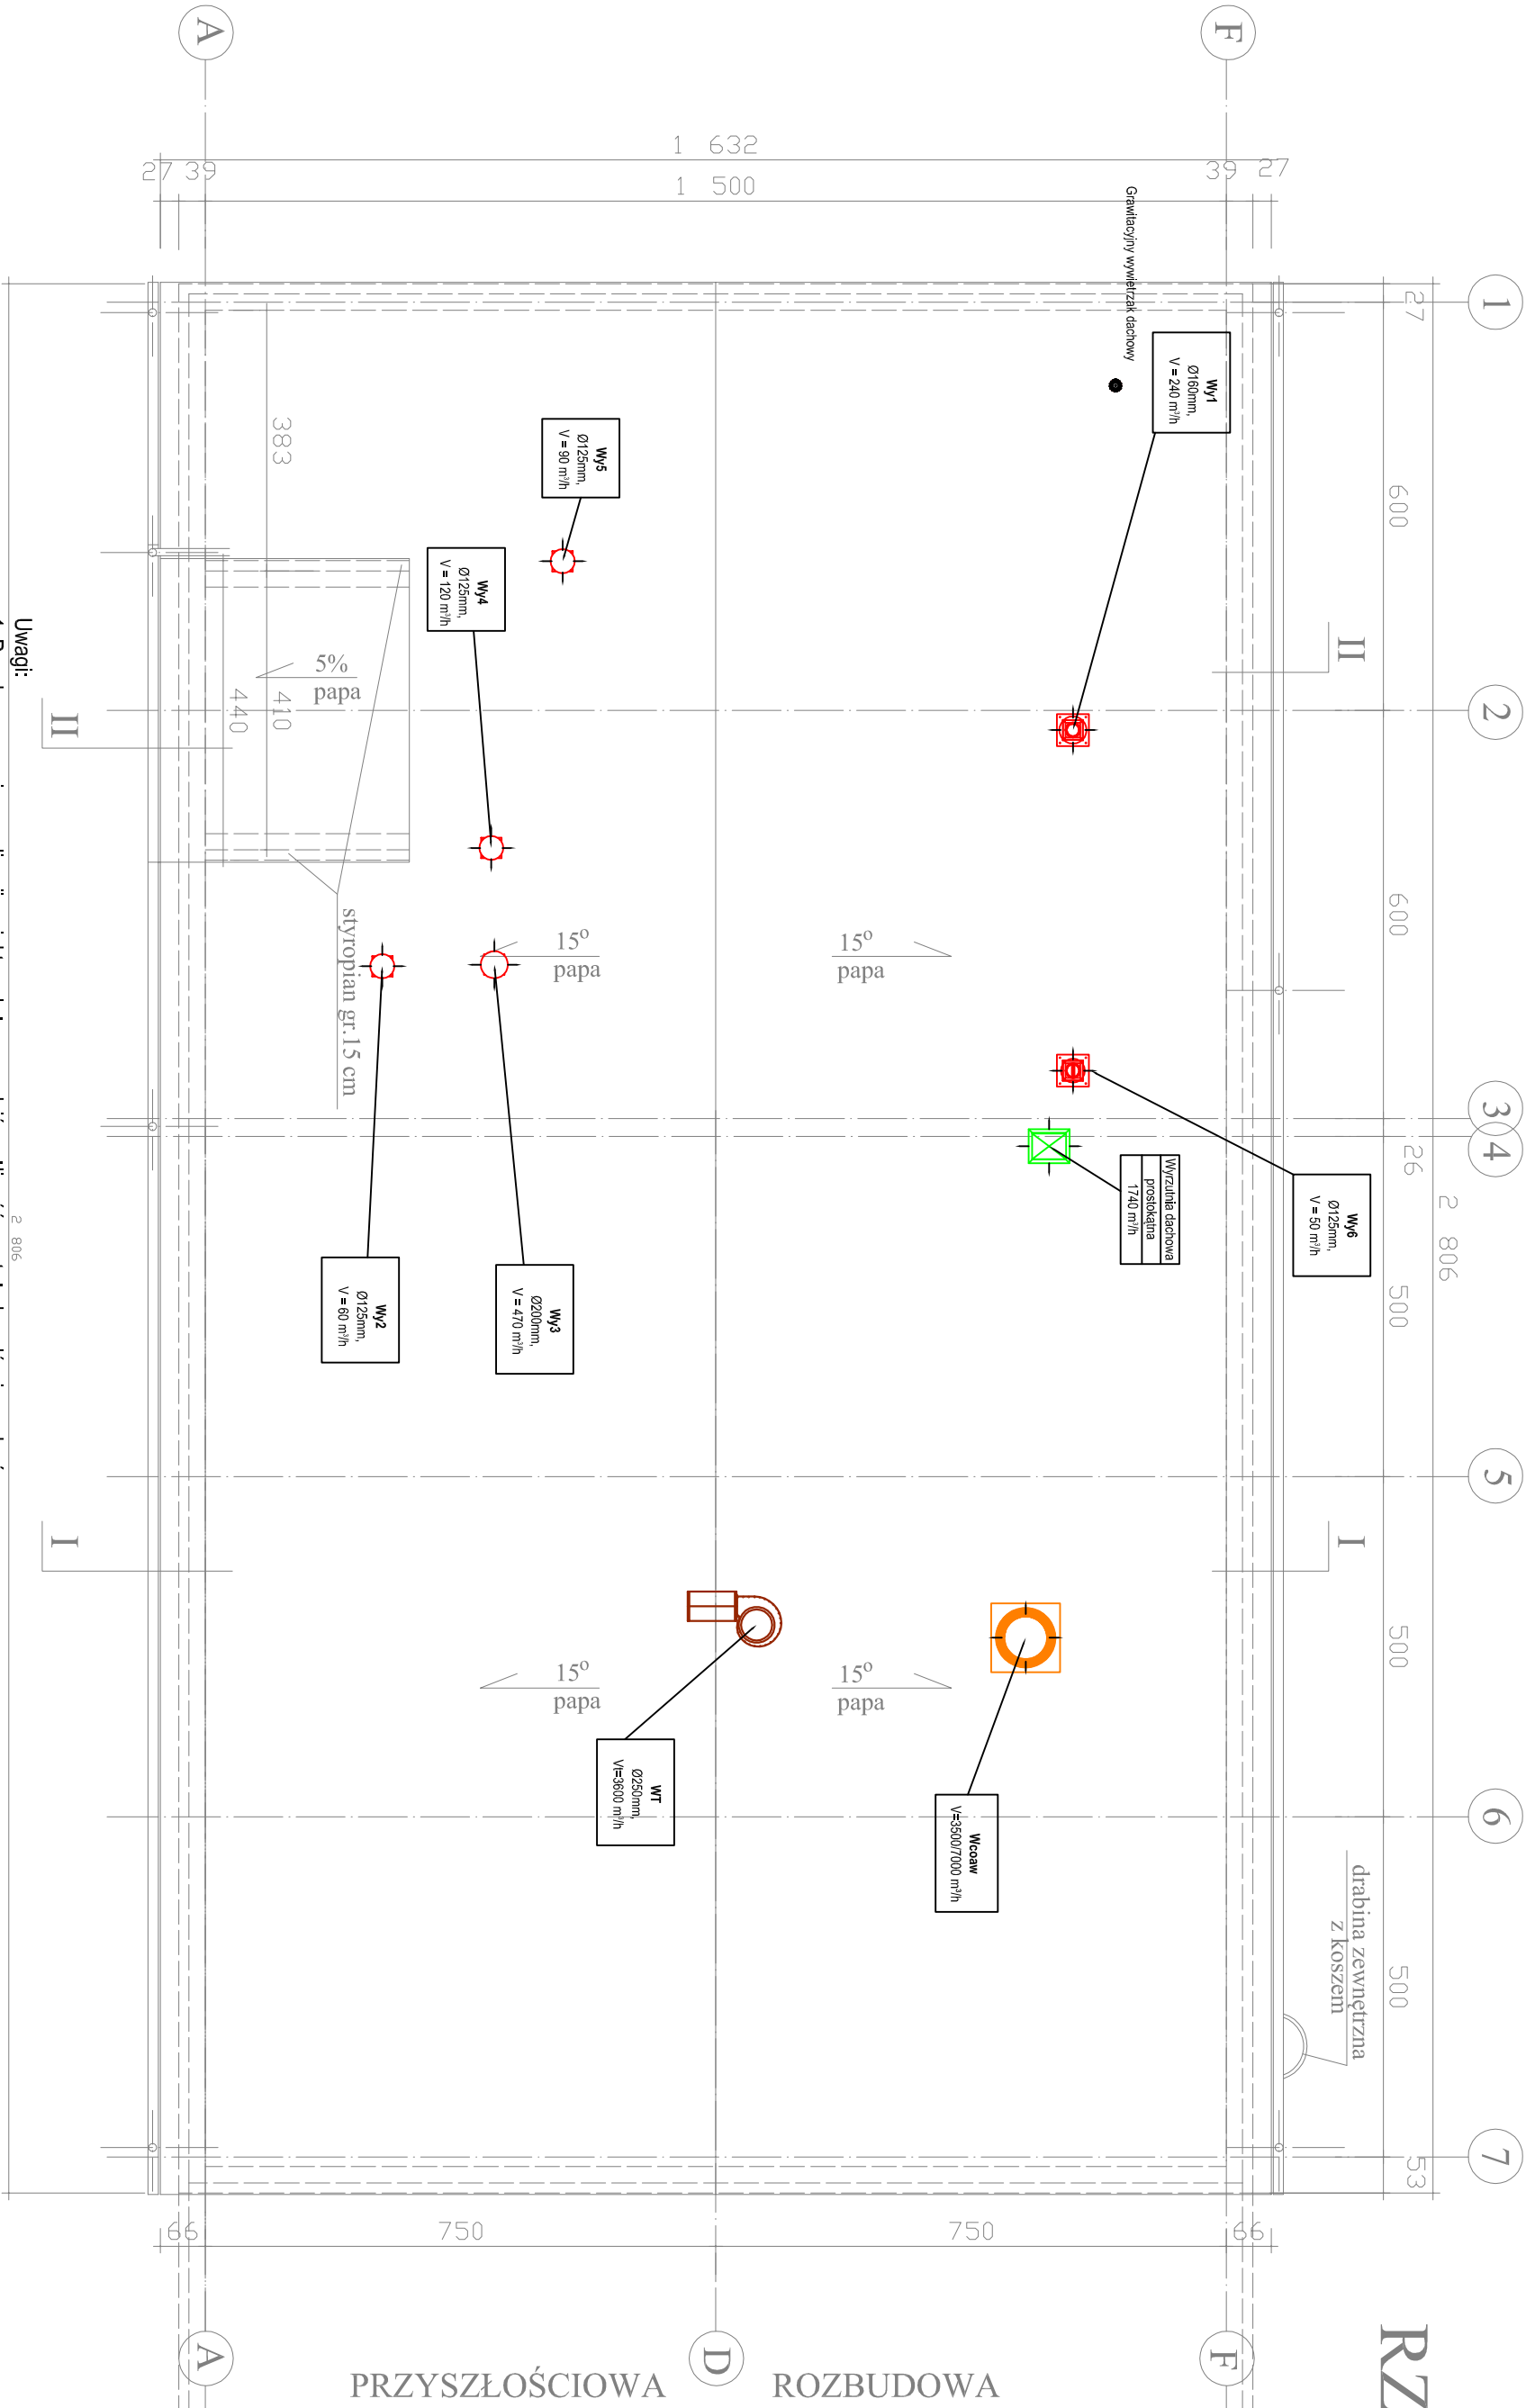

Uwagi:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku za pomocą rozwiązań systemowych np. HILTI.
3. Kanały i urządzenia montować w obszarze stychu nieużytkowego.
4. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego.
5. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
6. Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentów. W przypadku zmiany producenta, urządzenie musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzenia określone w specyfikacji technicznej.
7. Zgodnie z §268.3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wentylatory i urządzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, należy wyposażać w obudowę o klasie odporności ogniowej EI60.

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU			
LOKALIZACJA	LUBOŃ - POLIGON POŻARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3			
OBIEKT	BUDYNEK SOCJALNO - GARAŻOWY			
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU			
BRANŻA	SANITARNA			
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mazurkiewicz	upr. proj. WKP/0150/POOS/10		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Ratajczak	upr. proj. 7131/63/P/2002		
				NR RYS. WM03