

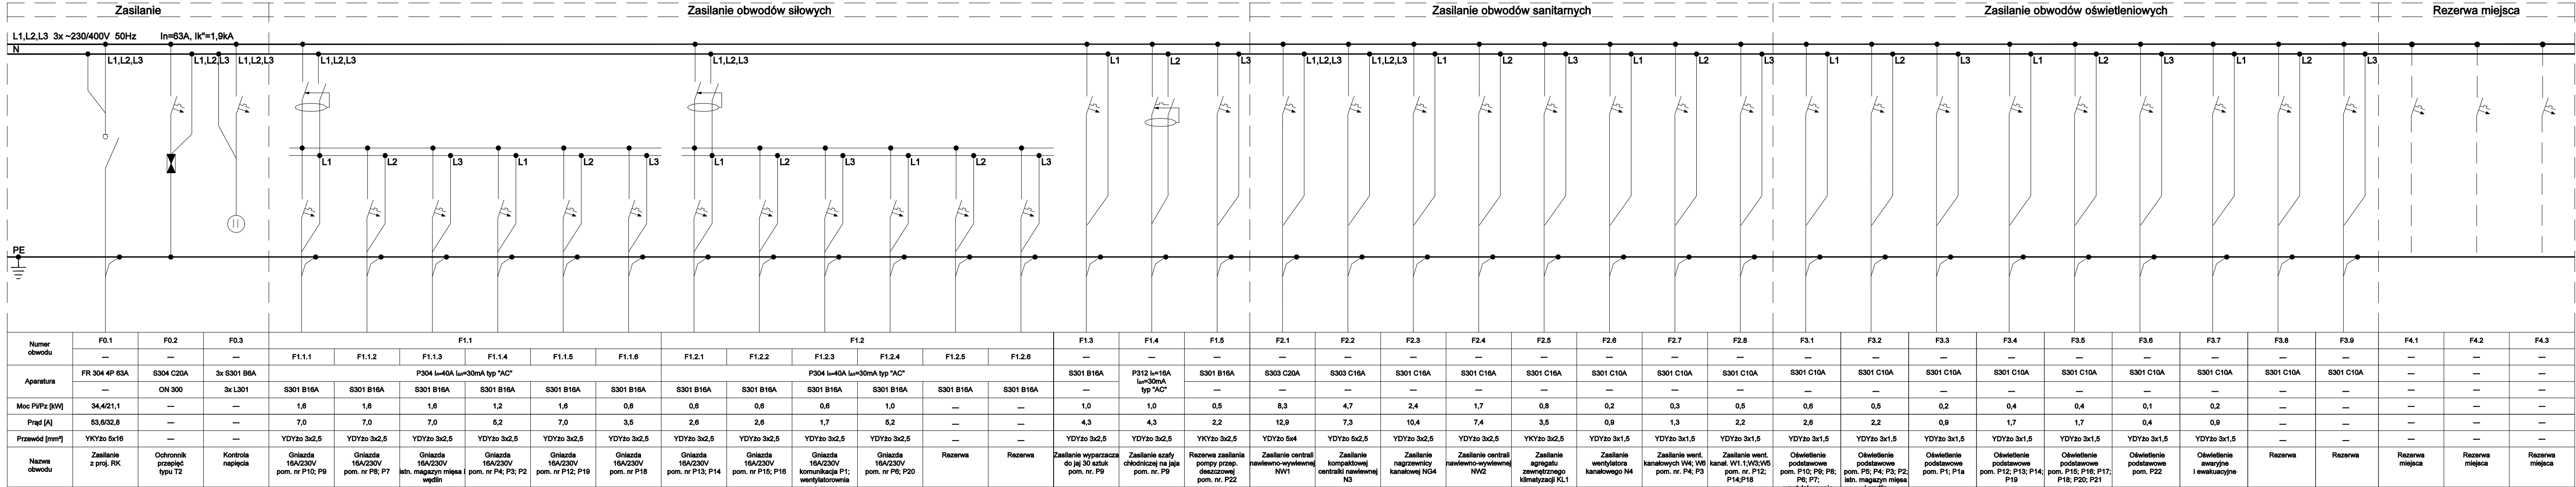


Rozdzielnica RP



- UWAGI:**
- Rozdzielnicę wykonać jako natynkową, zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP43 w oparciu o aparaturę firmy Legrand bądź równoważną.
 - Kabel zasilający wprowadzić górną, wyprowadzenia kabli górną.
 - W rozdzielniczy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
 - W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zajść konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		 ATRIUM JM
LOKALIZACJA	POZNAŃ, UL. CZECHOSŁOWACKA 27		
OBIEKT	BŁOK ŻYWIENIOWY W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		SKALA 1 : ---
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Poprawa	upr. proj. WKP/0363/POOE/10	FAZA PW
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kordian Urbaniak		DATA 12.2019
OPRACOWAŁ	Konrad Wąsiewicz		NR RYS. IE_304