



# Rozdzielnica RG

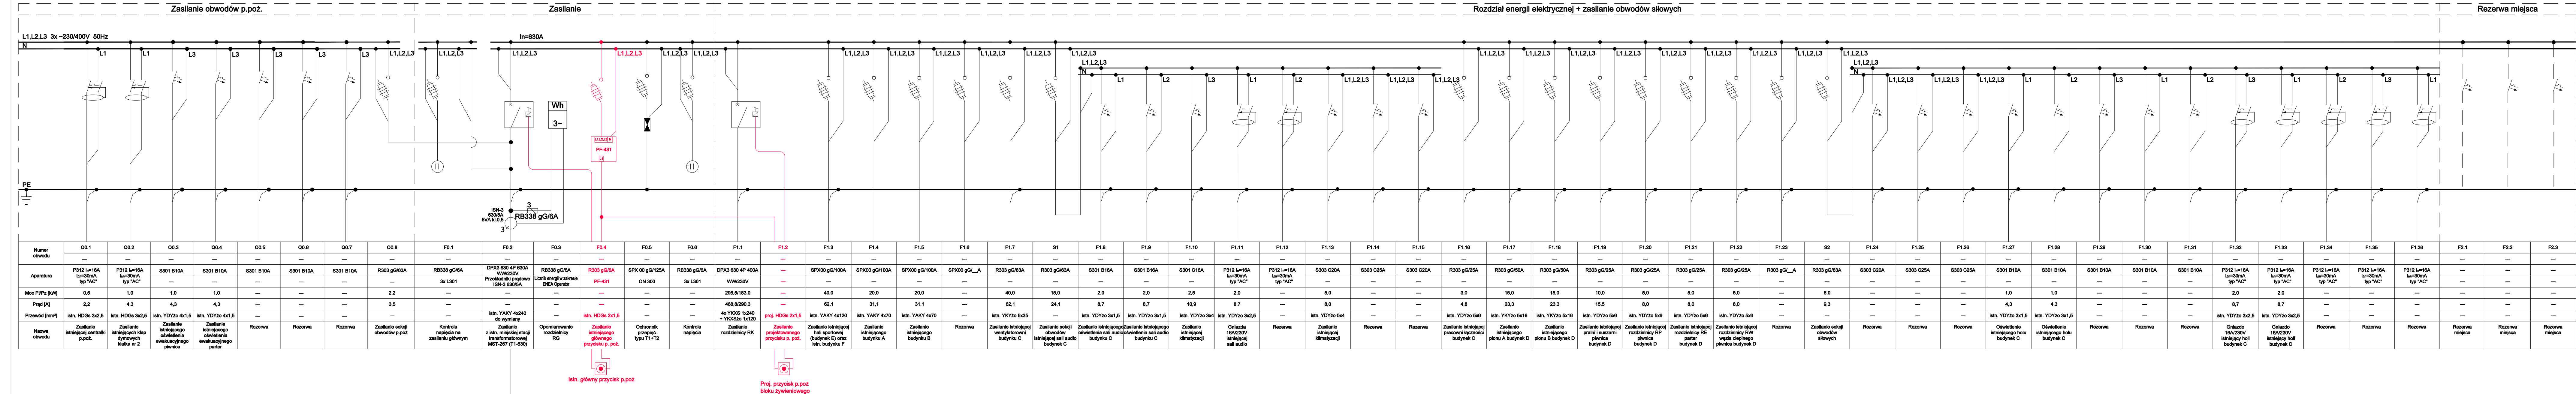

- UWAGI:**
1. Rozdzielnicę wykonać jako wolnostojącą zamykaną na klucz, o stopniu ochrony min. IP43 w oparciu o aparaturę firmy Legrand bądź równoważną.
  2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli górą.
  3. W rozdzielnicę zostawić min. 30% rezerwy miejsca.
  4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń może zająć konieczność zmiany wartości zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		 <b>ATRIUM JM</b>
LOKALIZACJA	POZNAŃ, UL. CZECHOSŁOWACKA 27		
OBIEKT	<b>BŁOK ŻYWIENIOWY W BUDYNKU C</b> <b>SZKOŁY ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU</b>		
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICZY RG		SKALA 1 : --
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA PW
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Poprawa	upr. proj. WK/P/0363/POOE/10	DATA 12.2019r
OPRACOWAŁ	mgr inż. Kordian Urbaniak		NR RYS. <b>IE 302</b>
OPRACOWAŁ	Konrad Wąsiewicz		